


LT - Arc - Cubic - 202 SurroundLite™ STEM PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION PAR TIGE


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


● SECTION VIEW/VUE TRANSVERSALE

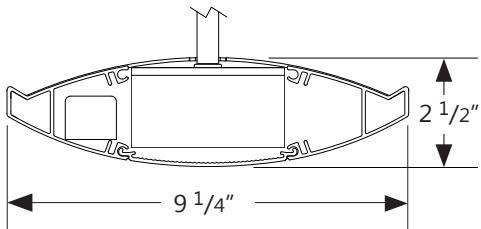


● MOUNTING POINTS/POINTS DE MONTAGE

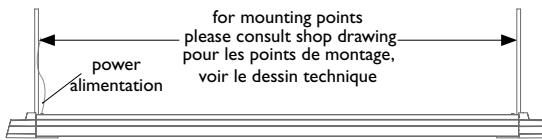


1 POWER SIDE CÔTÉ DE L'ALIMENTATION

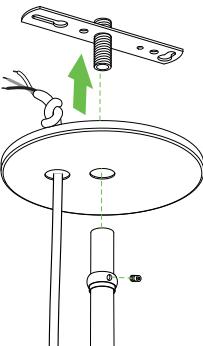

NON POWER SIDE CÔTÉ NON ALIMENTÉ





2

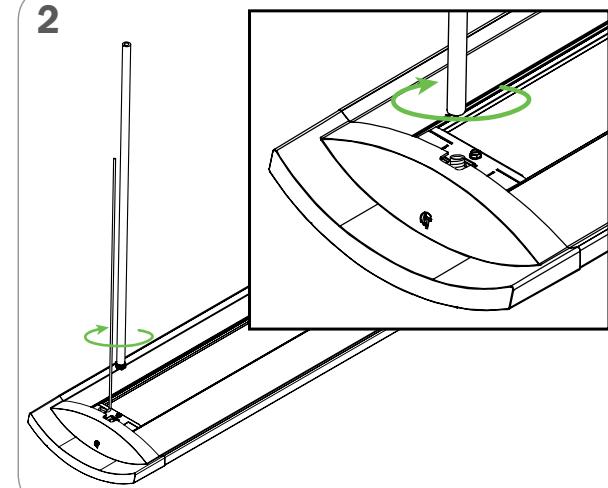

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.



3

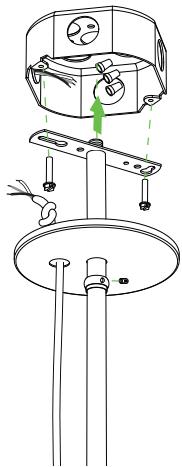

Example of a power junction box
in the ceiling.
Exemple d'une boîte de jonction
alimentée dans le plafond.

POWER SIDE CÔTÉ DE L'ALIMENTATION

4

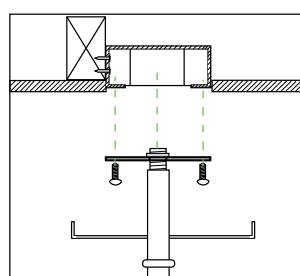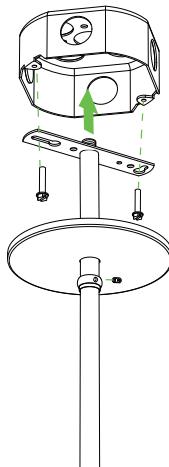

Example of a non power junction
box in the ceiling.
Exemple d'une boîte de jonction
non alimentée dans le plafond

NON POWER SIDE CÔTÉ NON ALIMENTÉ

5



FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE,
REPEAT STEPS 1 AND 4 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE

POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER
LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 4 POUR
LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.




WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVENTISSEMENT : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


LT - Arc - Cubic - 202 SurroundLite™ STEM PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION PAR TIGE


6

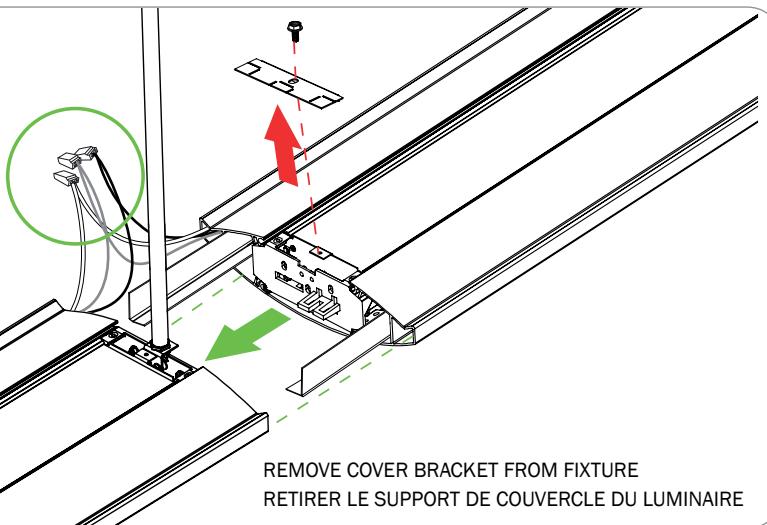

7

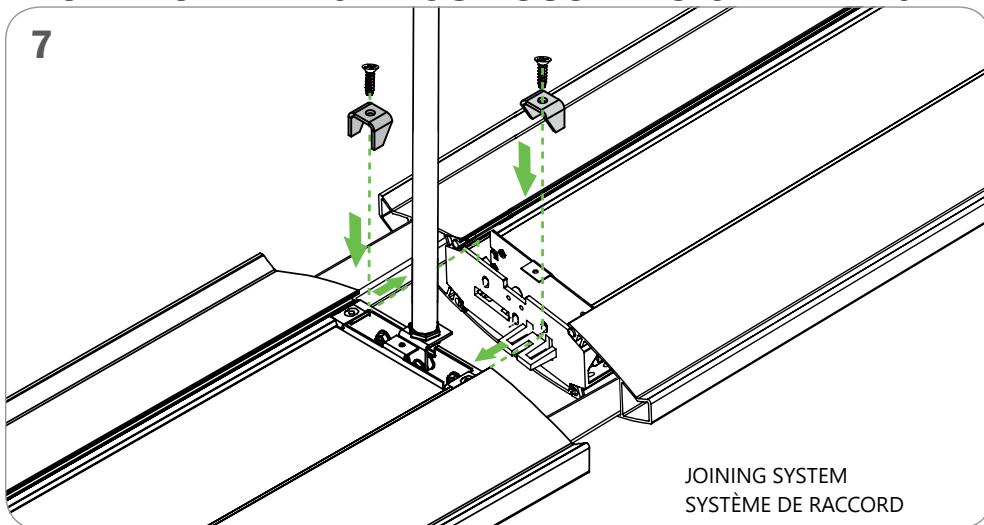

8

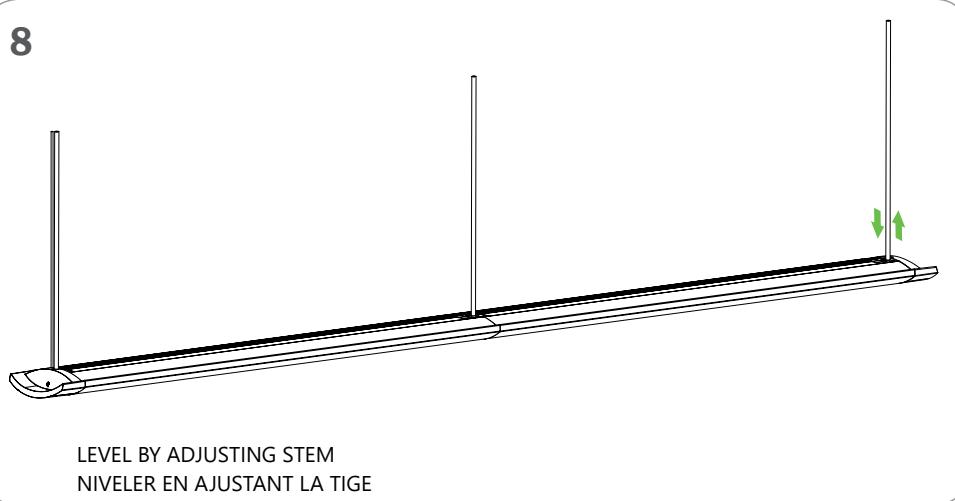

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A VERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.